




ÉLECTRICITÉ

SYNTHÈSE DE CONTRÔLE 2025

SERVICE PUBLIC DE **DISTRIBUTION**
D'ÉLECTRICITÉ DANS LA NIÈVRE

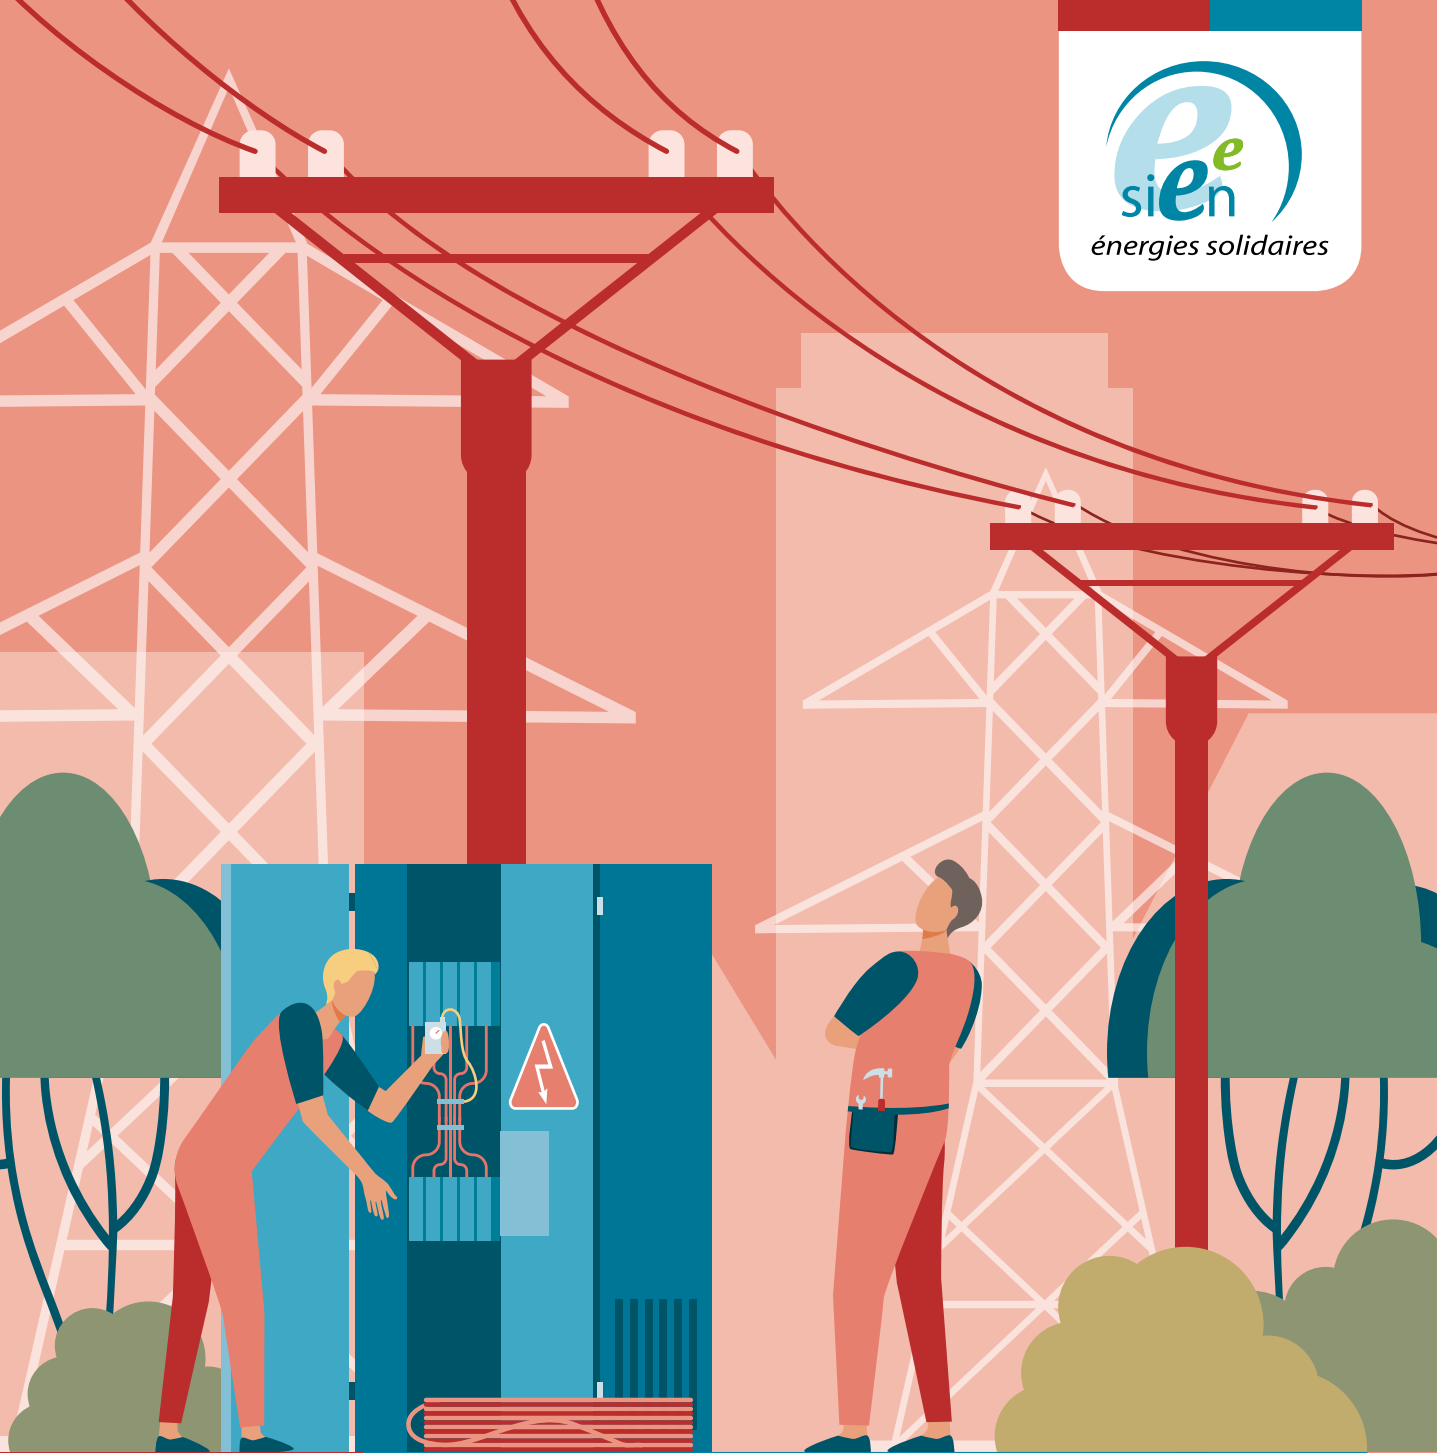

• Mot de Guy Hourcable

Président du SIEEEN

Le 5 septembre 2022, le SIEEEN et Enedis ont acté le renouvellement du contrat de la concession Électricité de la Nièvre. Ce cahier des charges fixe le cadre qui doit garantir un réseau de distribution d'électricité de qualité aux usagers, pour 30 ans. Le nouveau contrat a pris effet le 1^{er} janvier 2023. Il s'articule autour de deux objectifs majeurs : renforcer la qualité du service public d'électricité et soutenir la transition énergétique.

Le directeur territorial et un membre de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité ont participé aux différentes réunions des Commissions Locales d'Énergie 2025 (CLE) et ont pu répondre aux sollicitations des collectivités. Celles-ci ont insisté, notamment, sur les nombreuses micro coupures HTA (moyenne tension) qui génèrent dégâts et défauts chez les usagers, ainsi que sur les équipements du SIEEEN comme les bornes de charge et les réseaux de chaleur. Leur fréquence et leur nombre rendent la situation intolérable tant ils influent sur la qualité de la distribution de l'électricité. Malgré les actions engagées visant à améliorer la fiabilité des réseaux et des postes, le nombre d'usagers affectés par plus de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 min) a augmenté de + 331,2 % entre 2024 et 2025.

Le SIEEEN avait demandé que le critère B soit détaillé par commune. L'année 2025 est marquée par un critère B hors incidents exceptionnels (HIX) et hors origine RTE (incident sur le réseau de transport) particulièrement élevé, et ce depuis 2022, malgré l'insistance du SIEEEN pour que des mesures résilientes soient mises en place, notamment l'enfouissement du réseau HTA (critère B incident réseau HTA : 72,6 minutes).

Un contrôle spécifique a été réalisé en 2025-2026 par le cabinet d'études NALDEO, portant sur l'année 2024. Le SIEEEN a optimisé, ainsi, ses moyens de contrôle (matrice de contrôle, fiches d'audit...) et a rédigé une synthèse de contrôle pour suivre l'évolution de la concession. Transmise à l'ensemble des communes, cette synthèse accessible en ligne, est mise à jour dès réception du Compte-Rendu d'Activités de Concession (CRAC) d'Enedis.


Les usagers peuvent accéder à un formulaire de réclamation via la rubrique « Vous avez une demande » du site internet du SIEEEN.

LE PATRIMOINE




CONCESSION ÉLECTRICITÉ

› Répartition par type de réseau, en 2025

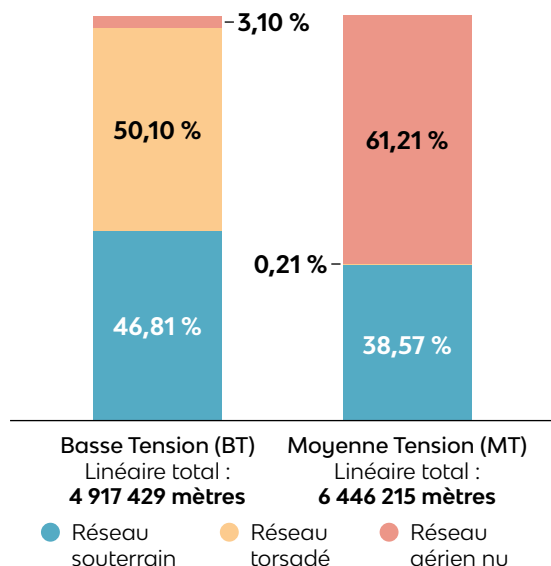


› Ouvrages par tranches d'âge, en 2025

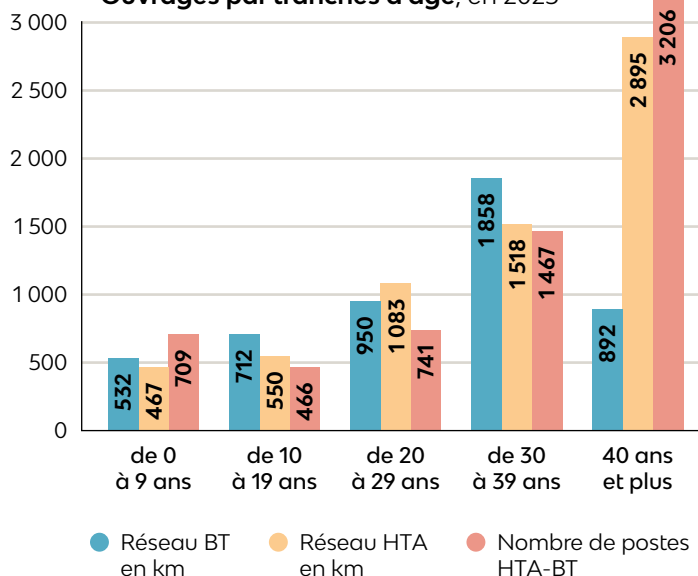


LES USAGERS

› Répartition par motif des réclamations écrites, en 2025

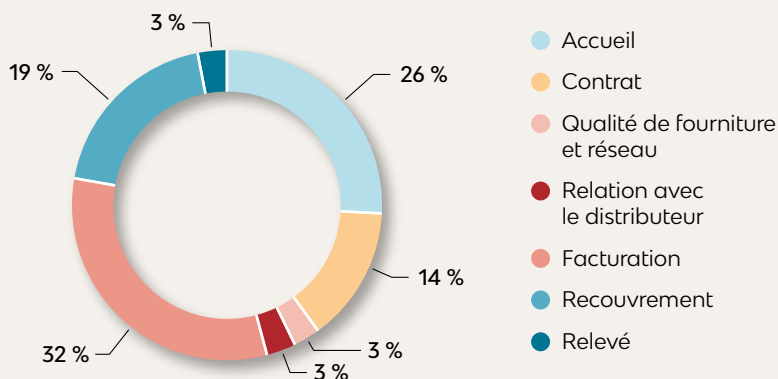


› Répartition des consommations des clients Tarif Bleu, en MWh

405 540 MWh



› Répartition des clients Tarif Bleu, en nombre de clients


88 654 clients




● Tarif Bleu résidentiel ● Tarif Bleu non résidentiel

LES TRAVAUX


› Investissements pour l'amélioration du patrimoine réalisés par Enedis (en k€)

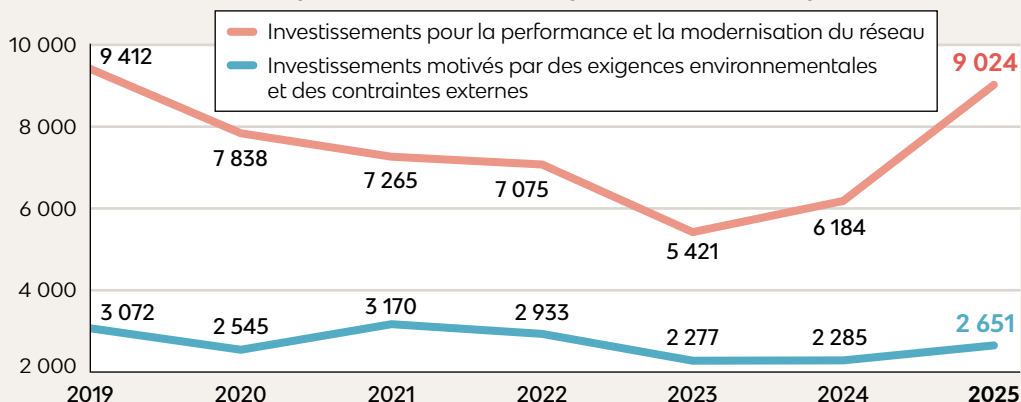


› Évolution du nombre de raccordements des utilisateurs ENEDIS

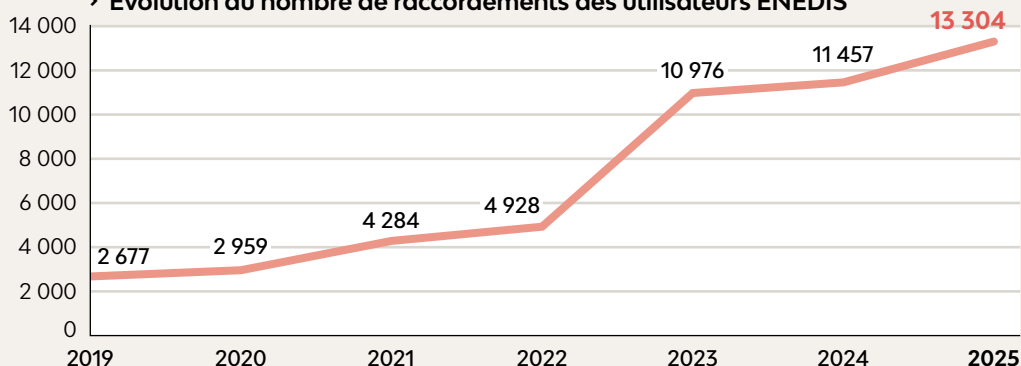

› Montant des travaux réalisés par le SIEEN (en k€)

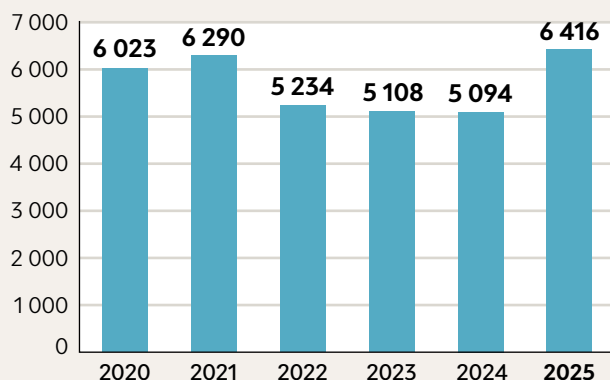


› Répartition des longueurs de pose de canalisations posées par le SIEEN et mises en service, en 2025 (en mètre)

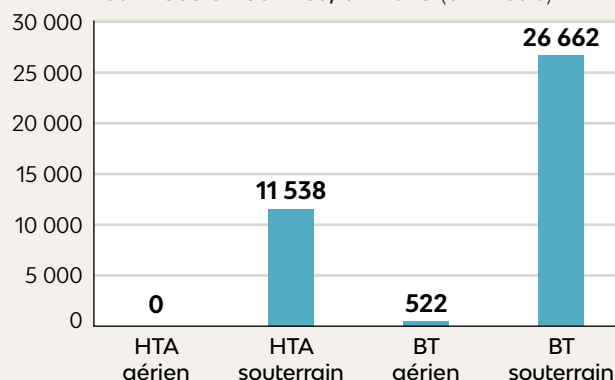

› Répartition des longueurs de canalisations mises en service par Enedis, en 2025 (en mètre)


- Souterrain HTA
- Torsadé HTA
- Aérien fils nus HTA
- Aérien torsadé BT
- Souterrain BT

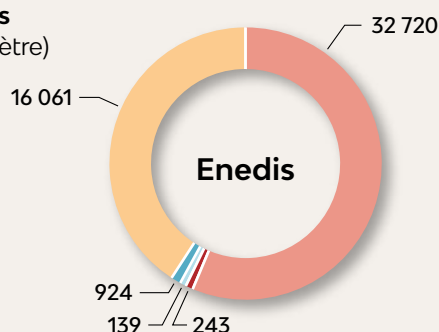


LA QUALITÉ de FOURNITURE

Nombre de clients BT dans la Nièvre	2022	2023	2024	2025
Affectés par plus de 30 coupures brèves (de 1 s à 3 min), toutes causes confondues	20	1 666	587	2 531
Coupés pendant plus de 3 heures, en durée cumulée sur l'année, toutes causes confondues	24 854	25 278	23 913	28 156
Coupés pendant plus de 5 heures consécutives, toutes causes confondues	12 097	11 696	11 452	17 804
Dont la tension d'alimentation est inférieure au seuil minimal de tension admissible (en dessous de 207 Volts en tension nominale)	337	212	164	13

Comparaison temps de coupures national avec le temps de coupures Nièvre, en 2025 (en minute)

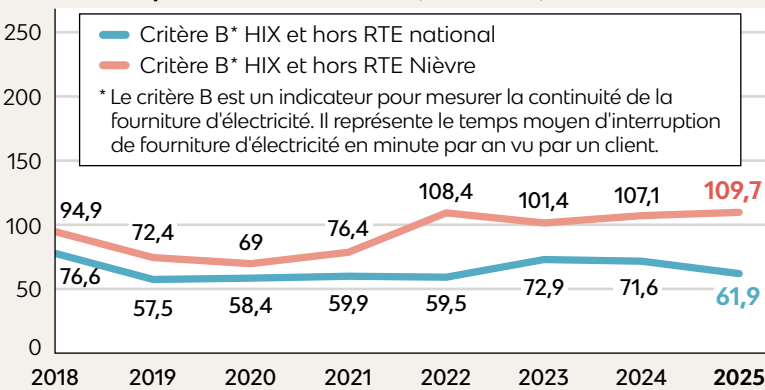

Coupure électriques des communes de la Nièvre, en 2025 (en minute)

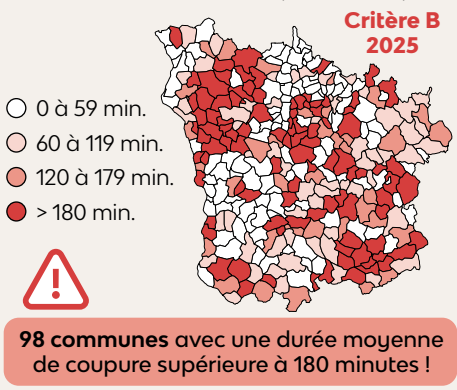


Sources : Enedis, IGN BDTopo © SIEEN - Août 2026

LES FINANCES

Valeur des ouvrages concédés, en 2025 (en k€)	Valeur d'acquisition	Valeur après amortissement
Postes HTA/BT	57 668	19 049
Transformateurs HTA/BT	20 603	10 411
Canalisations souterraines	290 648	167 105
Lignes aériennes	105 283	27 000
Comptage	17 178	11 383
Branchements	80 385	43 968
Ouvrages collectifs de branchement	7 963	4 264
Autres biens localisés ou non	10 282	4 292
TOTAL	590 110	287 472


Évolution de la valeur brute des ouvrages, en €

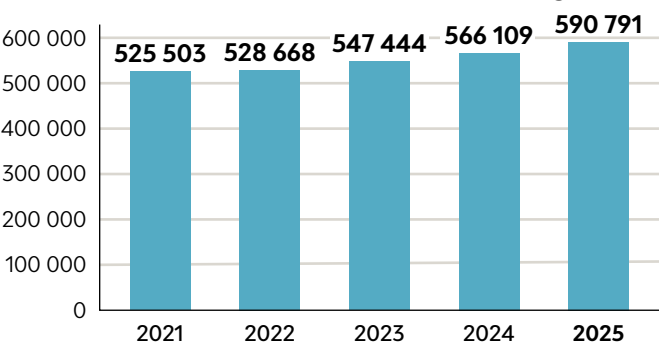

Valeur brute des ouvrages, en 2025

Redevance R1 de fonctionnement	752 730 €
Redevance R2 d'investissement	632 994 €
Part couverte par le tarif	357 887 €
Article 8 (participation Enedis à l'intégration des ouvrages dans l'environnement)	307 510 €
Valeur nette des ouvrages	287 471 k€
Total droits du concédant	207 149 k€

Le réseau public de distribution d'électricité : chiffres clés

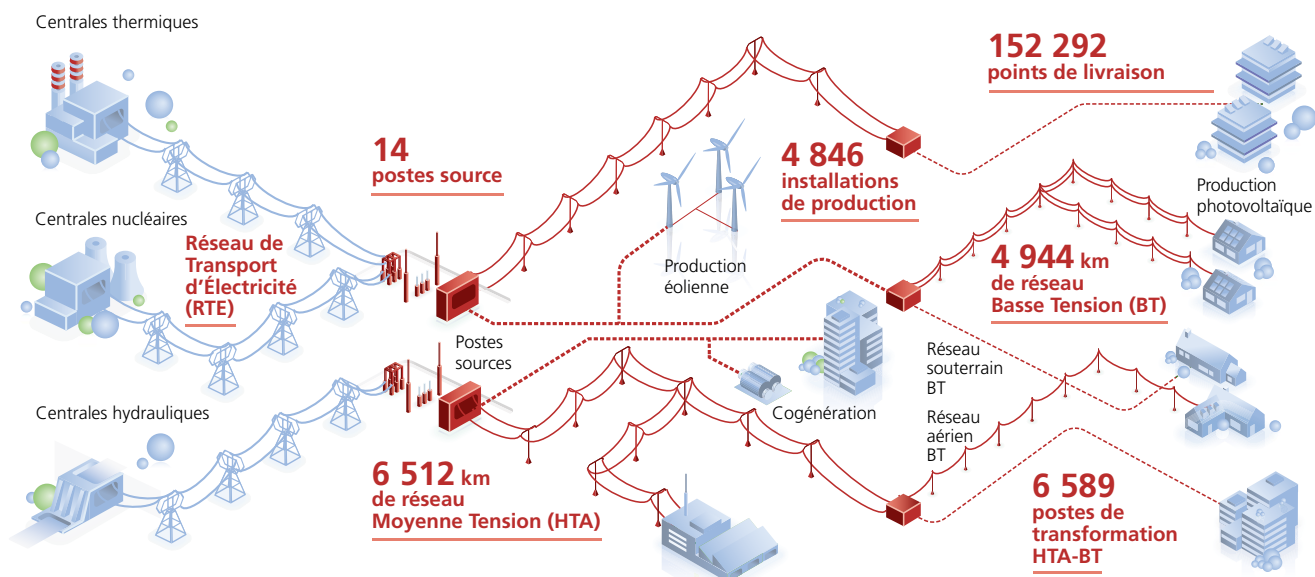

Source : Compte rendu d'activité de concession, 2025 - Enedis EDF



Syndicat Intercommunal d'Énergies, d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre

7, place de la République - 58000 Nevers

Tél. **03 86 59 76 90** - www.sieeen.fr - contact@sieeen.fr

Votre interlocuteur :

- **Thierry Maquet**, Responsable du contrôle des concessions - SIEEEN



Pour nous contacter

contrôle.concession@sieeen.fr

La synthèse est téléchargeable
sur www.sieeen.fr
rubrique médias

Directeur de la publication : **Guy Hourcabie**

Coordination : **Bénédicte Martin**

Mise en page : **Renaud Scapin**

Date de sortie : **octobre 2026**